



GLASNIK Grada MAKARSKE

službeno glasilo Grada MAKARSKE

Godišnja pretplata 400,00 kuna doznačuje se na Žiro račun broj: 2390001-182490000 - HPB d.d. Zagreb	GODINA XXVI Makarska, 10. travnja 2019.	Broj 8 Telefoni: 608-401, 608-404 Telefax: 612-046 List izlazi po potrebi
---	---	---

Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, br. 92/10) i članka 36. Statuta Grada Makarska (Glasnik Grada Makarska, br. 8/18 i 14/18), Gradsko vijeće Grada Makarske, na 14. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2019. godine, donosi

Na temelju članka 13. stavak 1. Zakona o zaštiti od požara (Narodne novine, br. 92/10) i članka 36. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 8/18 i 14/18), Gradsko vijeće Grada Makarske, na 14. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2019. godine, donosi

ODLUKU

o davanju suglasnosti na Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Makarsku i usvajanju Plana zaštite od požara za Grad Makarsku

Članak 1.

Daje se suglasnost na Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Makarsku, KLASA: 810-03/19-01/1, izrađenu od društva 'Inspekt' d.o.o. iz Zagreba, a po prethodno pribavljenom mišljenju Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, od 16. siječnja 2019. godine.

Članak 2.

Usvaja se Plan zaštite od požara za Grad Makarsku, izrađen od društva Inspekt d.o.o. iz Zagreba, KLASA: 810-03/19-01/1, na temelju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Makarsku.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Grada Makarske.

KLASA: 810-03/19-01/1
URBROJ: 2147/01-06/3-19-7
Makarska, 29. ožujka 2019.g.

Predsjednik Gradskog vijeća
Marko Ožić – Bebek, dr.med.,v.r.

PLAN ZAŠTITE OD POŽARA

UVOD

Plan zaštite od požara (u daljnjem tekstu: Plan) je temeljni normativni akt koji sadrži podatke i grafičke prikaze neophodne za učinkovitu provedbu vatrogasnih djelovanja na predmetnom prostoru, te određena prava i odgovornosti iz područja zaštite od požara i vatrogastva. Plan je izrađen na temelju Zakona o zaštiti od požara (N.N. br. 92/2010) i Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije br. 25-ZOP, koja je izrađena u skladu s Pravilnikom o izradi procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije (NN br. 35/94, 110/05, 28/2010). Sadržaj Plana je određen Pravilnikom o planu zaštite od požara (NN br. 51/12). Plan podliježe izmjenama i dopunama i to prilikom svake relevantne promjene podataka na temelju kojih su izrađeni Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije i Plan, uključujući i promijenjene podatke o odgovornim osobama, brojevima telefona i slično, te periodičnom usklađenju i to najmanje jedanput godišnje.

SMJEŠTAJ, USTROJ I ODGOVORNOST VATROGASNIH POSTROJBI KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADA MAKARSKE

Za obavljanje vatrogasnih djelovanja na području Grada Makarske odgovorna je Javna vatrogasna postrojba Grada Makarske koje će se ustrojiti sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Makarsku te

dobrovoljno vatrogasno društvo DVD Makarska iz naselja Makarske. Područje odgovornosti i područje djelovanja DVD-a i JVP-a Makarska je cijeli prostor Grada Makarske. Broj i raspored vatrogasaca, način dežurstva, te broj i vrsta vatrogasnih vozila u vatrogasnim postrojbama na prostoru Grada Makarske upisani su u tablicama br. 1 i 2.

Tablica 1.

Vatrogasna postrojba	Broj vatrogasaca i način dežurstva
JVP Makarska	Vatrogasna postrojba „Vrste 2“, odnosno Javna vatrogasna postrojba s dva vozača u smjeni, koja broji najmanje dvadeset i šest profesionalnih vatrogasaca. Od 26 djelatnika koji će imati status operativnog vatrogasca, 24 djelatnika bit će raspoređeno u 4 smjene koje obavljaju vatrogasno dežurstvo u turnusnom sustavu 12/24-12/48 (6 djelatnika po smjeni), dok 2 djelatnika neće biti raspoređeni u smjenskom sustavu već će obavljati poslove zapovjednika JVP i njegovog zamjenika. Dvanaest sati prije početka smjene, djelatnici se stavljaju u pripravnost.
DVD Makarska	Minimalno 20 operativnih vatrogasaca koji posjeduju zaštitnu opremu, imaju liječničke preglede i osposobljeni su za poslove dobrovoljnog vatrogasca i 1 zaposlen vatrogasac s posebnim ovlastima i odgovornostima.

Tablica 2.

Vatrogasna postrojba	Vatrogasno vozilo (vrsta – kom.)								
	NV	AC	KV	TV	VB	Š	AL	Z	PL
JVP Makarska	1	1	1	1	1	1	1	1	1
DVD Makarska	1	1	-	-	-	1	-	1	1

Kazalo kratica (šifri):

NV = navalno vozilo, **AC** = autocisterna, **KV** = kombinirano vozilo, **TV** = vozilo za tehnička vatrogasna djelovanja,

VB = vatrogasni brod, **Š** = vozilo za gašenje šuma i otvorenih prostora s visokotlačnim modulom, **Z** = zapovjedno vozilo, **AL** = auto ljestve, **PL** = vozilo za prijevoz ljudstva

DOJAVA I OBAVJEŠĆIVANJE O NASTANKU POŽARA

Radi učinkovite provedbe gašenja i sprječavanja širenja požara, tehničkih vatrogasnih djelovanja, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom, razrađuje se način uključivanja vatrogasnih postrojbi u vatrogasna djelovanja. Uključivanje vatrogasnih postrojbi u vatrogasna djelovanja temelji se na dojavi požara.

Dojava požara se vrši preko, odnosno od strane: fiksne i bežične telefonske, odnosno mobilne mreže, Policijske postaje Makarska, motritelja s motrionica s kojih se motri nastanak požara na prostoru Grada Makarske.

Dojava požara preko telekomunikacijske mreže obavlja se pozivima na sljedeće brojeve telefona i/ili mobitela:

Vatrogasni operativni centar (VOC) smješten u prostoru JVP-a i DVD Makarska na broj: 193,

JVP i DVD Makarska na broj: 021/603-980,
DUZS na broj: 112,
Policijsku postaju Makarska na brojeve: 192,
021/307-738.

Gradski centar Osejava na broj: 08000 112.

Kod prijma dojave požara, ekološkog i/ili drugog akcidenta u kojemu je potrebno vatrogasno djelovanje, dežurne osobe dužne su tražiti i pohraniti što više značajnih podataka o događaju, u koje spadaju:

- vrsta događaja (požar, tehnološka eksplozija, ekološki akcident, tehnička vatrogasna djelovanja),
- mjesto i opseg nastalog događaja,
- vrsta i namjena ugrožene građevine i/ili prostora,
- točno vrijeme nastanka događaja (dan, sat, minuta),
- raširenost i jakost požara i/ili drugog akcidenta,
- podaci o vrsti gorivih tvari i drugih opasnih tvari koje su zahvaćene požarom ili se nalaze u prostoru ugroženim požarom,
- podaci o osobama nastradalim ili ugroženim u požaru i/ili drugom akcidentu,
- podaci o osobi koja je dojavila događaj (ime, prezime, telefon, adresa),
- ostali za gašenje požara i/ili saniranje akcidenta značajni ili vjerojatno značajni podaci.

SUSTAV UKLJUČIVANJA PROFESIONALNIH I DOBROVOLJNIH VATROGASNIH POSTROJBI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava ustrojenih u Gradu Makarskoj u akciju gašenja požara na području općine

U JVP Makarska bit će ustrojeno svakodobno vatrogasno dežurstvo, te će se dojava nastanka požara i drugog događaja u kojemu je potrebno vatrogasno djelovanje vrši na broj **193** u VOC Makarska i na broj 021/603-980 JVP Makarska.

Ako je dojava požara izvršena izravno prema zapovjedniku, zamjeniku zapovjednika ili drugom članu DVD Makarska, primatelj dojava požara obavezan je odmah proslijediti dojavu požara u JVP Makarska i Županijskom operativnom vatrogasnom centru (ŽVOC) na broj **193**.

JVP Makarska je obavezan po primljenoj dojavi izaći na sva vatrogasna djelovanja na području Grada Makarske, bez obzira na mjesto nastanka, vrstu, veličinu i značaj požara i/ili drugog akcidenta u kojemu je potrebno vatrogasno djelovanje.

Razdoblje od prijma dojava požara do dolaska vatrogasaca JVP Makarska na mjesto događaja ne smije biti duže od 15 minuta.

Tablica 3.

Tablični prikaz sustava uključivanja vatrogasnih postrojbi u akciju gašenja požara		
Dojava požara i požarno uzbunjivanje	Način dojava ili uzbunjivanja	Napomene i postupci
1. Dojava požara prema VOC-u u Makarskoj na broj 193	Telefonom, mobitelom, radijskim postajama telefonom, mobitelom, radijskim postajama, osobno	Dežurni u VOC-u prima dojavu požara te alarmira dežurnu smjenu JVP Makarska.
2. Uzbunjivanje vatrogasaca Grada Makarske	Telefonom, radijskim postajama, mobitelom, sirenom za požarno uzbunjivanje	Uzbunjivanje vatrogasaca dežurne smjene i smjene u pripravnosti JVP-a Makarska vrši dispečer u VOC-u. U slučaju potrebe angažiranja DVD Makarska, pozivanje vrši dispečer VOC-a Makarska na temelju zapovijedi zapovjednika DVD Makarska.
3. Uzbunjivanje vatrogasnih snaga ustrojenih izvan prostora Grada Makarske	Radijskim postajama, telefonom, mobitelom	U slučaju nastanka požara velikih razmjera koje ne može ugasiti JVP I DVD Makarska, zapovjednik akcije gašenja požara o tome obavještava županijskog vatrogasnog zapovjednika, koji upućuje zahtjev za angažiranje dodatnih vatrogasnih snaga i tehnike.

Tablica 4: Plan uključivanja vatrogasnih snaga po stupnjevima ugroženosti od požara.

1. stupanj	2. stupanj	3. stupanj	4. stupanj	5. stupanj
vrlo mali do mali 1	mali do umjeren 2	umjeren 3	umjeren do velik 4	velik do vrlo velik
Zapovjednik postrojbe	Zapovjedništvo područja, gradonačelnik	Županijsko vatrogasno zapovjedništvo	Zapovjedništvo SDŽ operativno vatrogasno zapovjedništvo priobalja - Divulje	Vatrogasno zapovjedništvo RH, stožer CZ RH, krizni stožer Vlade
JVP Makarska DVD Makarska	Snage iz 1. stupnja, stanovnici grada Makarske	Snage iz 2. stupnja, DVD Brela, DVD Baška Voda, DVD Promajna, DVD Tučepi, DVD Podgora, DVD Drvenik, DVD Grada.	Snage iz 3. stupnja, DIP Split, NOS OS RH, IVP, ostale vatrogasne postrojbe SDŽ	Snage iz 4. stupnja, ostale vatrogasne postrojbe i postrojbe CZ iz cijele RH, po potrebi i izvan RH

1 = požari trave i raslinja manjih razmjera
 2 = veće površine trave i niskog raslinja, manji šumski požari
 3 = veće površine trave i niskog raslinja, veće šumske površine
 4 = vrlo velike površine trave i niskog raslinja, vrijedne šumske površine, ugroženost građevina i dijelova naselja
 5 = izrazito velike površine trave i raslinja, posebno vrijedne šumske površine, više istodobnih događaja većih razmjera, ugroženost građevina i naselja.

U skladu s izračunom izvršenim u Procjeni ugroženosti od požara i tehnološke eksplozija za Grad Makarsku_25-ZOP, na temelju koje je izrađen ovaj Plan, a ovisno o mjestu nastanka požara na tipične požare na prostoru Grada Makarska mora izaći najmanji broj vatrogasaca, te vrsta i količina vatrogasnih u skladu sa podacima koji su upisani u tablici 5. ovoga Plana.

Tablica 5.

	Primjer	Broj vatrogasaca	Broj vozača- vatrogasaca	Broj navalnih vozila	Broj autocisterni	Broj autojestvi ili autoplatформи	Broj tehničkih vozila	Broj kombi vozila	
3.6.2. Otvoreni prostor	a) prostor pristupačan	7	2	1	1	-	-	-	
	b) prostor nepristupačan	66	4	2	2	-	-	-	
3.6.3. Stambene građevine	a) 4 - katnica**	6	3	1	1	1	-	-	
	a) 2-katnica*		4	2 ili 3	1	1	-	-	-
		b) 1-katnica*	4	2	1	1	-	-	-
	a) škola	5	3	1	1	-	-	-	
	b ₁) soba na 2. katu hotela**		6	3	1	1	-	-	-
		b ₂) kuhinja u priz. hotela***	4***	2	1	1	-	-	-
	c) AC s								
	3.6.4. Javne i gospodarske građevine	naftnim derivatima	4	2	1	1	-	-	-
		d) nadzemni spremnik ulja za loženje	6	2	1	1	-	-	-
		e) skladište							
zupalj.		4	2	1	1	-	-		
tekućina									

* Najbrojnije građevine na području Grada Makarske

** Građevine na području Grada Makarske u kojima je gašenje požara najsloženije

*** Procijenjen broj vatrogasaca – uvjeti gašenja na terenu određuju točan broj potrebnih vatrogasaca

Tablica 6.

Broj i raspored vatrogasaca, vrste i količine vatrogasnih vozila s kojom trebaju raspolagati vatrogasne postrojbe i društva ustrojani na području Grada Makarske:

Naziv vatrogasne postrojbe, adresa, telefon	Broj i raspored vatrogasaca	Vatrogasna vozila i druga tehnika	Područje djelovanja	Područje odgovornosti (početak vatrogasnog djelovanja u vremenu od 15 minuta od prijma dojave požara)
JVP Makarska, Potok 2, 21300 Makarska	Vatrogasna postrojba Vrste 2, Zapovjednik i zamjenik zapovjednika te 24 operativna vatrogasaca raspoređena u 4 smjene po 6 vatrogasaca.	Zapovjedno vozilo	Cijeli prostor Grada Makarske	Cijeli prostor Grada Makarske
		Navalno vozilo		
		Autocisterna		
		Vozilo za gašenje vodom i pjenu		
		Kombinirano vozilo		
		Vozilo za tehničke intervencije		
		Vozilo za spašavanje s visina i gašenje: Automobilska ljestva duljine ljestvenika do 32 m		
		Šumsko vozilo		
Vatrogasni brod				
DVD Makarska, Potok 2, 21300 Makarska	Minimalno 20 operativnih dobrovoljnih vatrogasaca	Navalno vozilo	Cijeli prostor Grada Makarske	Cijeli prostor Grada Makarske
		Šumsko vozilo		
		Autocisterna		
		Vozilo za prijevoz vatrogasaca		

Sustav uključivanja vatrogasnih postrojbi i društava ustrojanih na području Grada Makarske u akciju gašenja požara na području drugih općina i gradova.

JVP i DVD Makarska uključuju se u akciju gašenja požara na području drugih gradova i/ili općina isključivo po zapovijedi županijskog ili glavnog vatrogasnog zapovjednika.

SUSTAV SUBORDINACIJE I ZAPOVIJEDANJA U AKCIJAMA GAŠENJAVEĆIH POŽARA

Načelno akcijom gašenja požara zapovijeda zapovjednik smjene JVP-a Makarska koja je prva počela gasiti požar do dolaska zapovjednika Javne

vatrogasne postrojbe Makarska. Ako zapovjednik koji zapovijeda vatrogasnom intervencijom ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o događaju odmah izvješćuje nadređenog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima zapovijedanje intervencijom. U slučaju nastanka velikog požara, neposredne opasnosti od nastanka velikog požara ili kada požar prijeđe granice Grada Makarske, zapovjednik je dužan o tome izvijestiti županijskog vatrogasnog zapovjednika, Županijski operativni vatrogasni centar ŽVOC i Operativno središte HVZ-a, Područni ured Split MUP-CZ.

Tablica 7. Popis brojeva mob/telefona

Postrojba/tijelo	Funkcija	Ime i prezime	Telefon, Mobitel
JVP Makarska	Zapovjednik		
	Zamjenik		
DVD Makarska	Zapovjednik	Dražen Glavina	021/603-982, 098/469 834
	Zamjenik	Mladen Batinić	021/ 603-980 098 /469 508
Županijski vatrogasni zapovjednik		Dražen Glavina	021/603-982, 091/341-5102
ŽVOC Split			021/340-917, 021/340-911
MUP - CZ			112

Podaci će se upisati nakon ustroja Javne vatrogasne postrojbe Makarska

NAČIN POZIVANJA I UKLJUČIVANJA DISTRIBUTERA ENERGENATA U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Odmah po prijemu zahtjeva od strane zapovjednika akcije gašenja požara, u akciju gašenja požara se pozivaju i uključuju odgovorne osobe distributera električne energije Hrvatske elektroprivrede koje su upisane u tablici 8.

Tablica 8.

Hrvatska elektroprivreda		
Distributer/Ispostava	Odgovorna osoba	Telefon, mobitel
HEP-pogon Makarska	Dežurni dispečer (stalno dežurstvo)	021/ 611 866
HEP -pogon Makarska	Željko Radalj	098/293 561

Dežurnog dispečera električnog napona obvezno je uključiti u provedbu akcije gašenja požara, kada je zbog značajki nastalog požara nužno iskopčati električnu mrežu i postrojenja za distribuciju i prijenos električnog napona do požarom ugroženih građevina i/ili do, odnosno kroz požarom ugrožene prostore.

UKLJUČIVANJE FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU KOMUNALNE I DRUGE ZNAČAJNE POSLOVE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Kada je za učinkovitu provedbu akcije gašenja požara i/ili spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom potrebno angažirati uređaje, opremu i sredstva (rovokopač, bager, kamion-kiper,...) fizičkih i pravnih osoba, pozivanje tih osoba dužan je izvršiti zapovjednik JVP Makarska ili drugi zapovjednik akcije gašenja požara. Pozivanje fizičkih i pravnih osoba za izvođenje određenih građevinskih radova u provedbi gašenja požara izvršiti će se pozivom na brojeve telefona ili mobitela koji su upisani u tablici 9.

Tablica 9.

R. br.	Naziv i adresa tvrtke	Vrsta mehanizacije	Broj telefona, mobitela
1.	GEORAD (Tonči Kurilj)	Bageri, utovarivač, kamion	
2.	MIGROS (Milan Ravlić)	Bageri, utovarivač, kamion	

3.	Iskopi Roglić	Bageri, utovarivač, kamion	
----	---------------	----------------------------	--

Kada je zbog učinkovitosti vatrogasnog djelovanja neophodno izvoditi određene radove na cestama, o tome je potrebno obavijestiti Županijske ceste Split.

Tablica 10.

Ceste	
Pravna osoba	Telefon
Županijske uprava za ceste Split (dežurna služba) Ophodar Makarska	021/ 508 080 098/487 323

U slučaju potrebe zatvaranja dotoka vode na vodovodnoj mreži ili ograničenja potrošnje vode određenim potrošačima ili područjima u svrhu osiguranja propisanog tlaka i protoka vode za gašenje požara, zahtjev za zatvaranje ili ograničenje dotoka vode podnijet će se pozivom na brojeve telefona i mobitela koji su upisani u tablici 11.

Tablica 11.

Tvrtka	Služba	Telefon, mobitel
Vodovod d.o.o. Makarska	Svakodobno dežurstvo	021/611 488

U slučaju nastanka požara na privremenom reciklažnom dvorištu u mjestu Kotišini potrebno je pozvati komunalnu tvrtku Makarski komunalac, d.o.o. iz naselja Makarska.

Tablica 12.

Tvrtka	Služba	Telefon, mobitel
Makarski komunalac d.o.o.	Centrala	021/695 010
	Direktor Željko Bagarić	098 169 5050

U slučaju nastanka požara na šumskim površinama poziva se Šumarija Split na broj telefona i/ili mobitela koji su upisani u tablici 3.

Tablica 13.

Šumarija	Odgovorna osoba	Telefon, mobitel
UŠ Split-Šumarija Makarska	Boris Šabić	021 / 612 008 098 445 662

UKLJUČIVANJE SLUŽBI ZA PRUŽANJE PRVE MEDICINSKE POMOĆI U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Kada u požaru nastanu ozljede i/ili druge štete po zdravlje ljudi, odnosno ako se zbog značajki požara

predviđa opasnost od ozljeđivanja ili nastanka drugih šteta po zdravlje ljudi, na poziv zapovjednika intervencije, odnosno na zapovijed zapovjednika vatrogasne intervencije i poziv dežurnog VOC-a, u akciju gašenja požara ili saniranja akcidenta uključuju se područne zdravstvene ustanove – Dom zdravlja – Hitna pomoć u naselju Makarska. Pozivanje zdravstvenih ustanova u akciju gašenja požara vrši se pozivom na brojeve telefona i/ili mobitela koji su upisani u tablici 14.

Tablica 14.

Naziv zdravstvene ustanove/ Ime i prezime liječnika	Broj telefona/mobitela
Dom zdravlja SDŽ – Ispostava Makarska	021/612 033
Hitna pomoć, Makarska	021/613-494, 194

UKLJUČIVANJE SLUŽBI ILI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA TE ODGOVORNIH OSOBA ZADUŽENIH ZA OPSKRBU HRANOM I VODOM U AKCIJU GAŠENJA POŽARA

Gasitelji se u organizaciji načelnika ili zamjenika načelnika općine tijekom sudjelovanja u akcijama gašenja požara koje traju duže od 8 sati ili kraće od toga po prosudbi i na zahtjev zapovjednika akcije gašenja požara, opskrbljuju hranom i vodom dostavljanim od strane pravnih osoba koje su upisane u tablici 15.

Tablica 15.

R. br.	Naziv pravne osobe	Naselje	Telefon, mobitel
1.	Apfel d.o.o. Makarska (Mijo Pašalić)	Makarska	

Preuzimanje i dopremu hrane i vode do mjesta nastanka požara obavljaju članovi vatrogasnih postrojbi i to vozilima vatrogasnih postrojbi.

NAČIN ZAMJENE VATROGASNIH POSTROJBI S NOVIM POSTROJBAMA U AKCIJI GAŠENJA POŽARA

Zamjena članova vatrogasnih postrojbi u provedbi vatrogasnih djelovanja s članovima drugih postrojbi vrši se na temelju zapovijedi zapovjednika akcije gašenja požara:

kod umora angažiranih vatrogasnih snaga,

kod potrebe preraspoređivanja angažiranih vatrogasaca na drugi požar na području Grada Makarske,

u slučaju izdane zapovijedi od strane glavnog ili županijskog vatrogasnog zapovjednika za raspoređivanje određenog broja vatrogasaca na drugi požar izvan prostora Grada Makarske,

kod ozljeđivanja ili drugih nastalih šteta po zdravlje vatrogasaca koji sudjeluju u gašenju požara.

U pravilu vatrogasci koji sudjeluju u gašenju požara povlače se na odmor nakon četiri sata neprekidnog vatrogasnog djelovanja, odnosno prema stanju na požarištu i prosudbi zapovjednika vatrogasne intervencije.

Zamjena vatrogasnih snaga provodi se u neposrednoj blizini mjesta nastanka požara. Odvoženje snaga na odmor i dovoženje novih snaga vrši se vozilima vatrogasnih postrojbi. Vatrogasne snage koje se upućuju na odmor ne smiju napustiti mjesto nastanka požara prije nego dođu zamjenske snage i preuzmu gašenje požara ili nadzor nad opožarenim prostorom.

SLUČAJEVI KADA SE I KOJI GRADSKI ČELNICI UPOZNAJU S NASTALIM POŽAROM

Obavješćivanje čelnika Grada Makarske o nastalom požaru vrši se:

- kada nastane požar većih razmjera ili postoji opasnost od nastanka požara većih razmjera, te ako su nastale ili postoji opasnost od nastanka velikih šteta po zdravlje ljudi i/ili imovinu
- u slučaju kada se u požar uključuju vatrogasne postrojbe iz drugih gradova i/ili općina
- u slučaju kada se JVP i/ili DVD Makarska upućuje na vatrogasna djelovanja izvan prostora Grada Makarske
- u slučaju ako se za potrebe provedbe akcije gašenja požara moraju osigurati uređaji, oprema i gasitelji, u kojim postupcima moraju sudjelovati i općinski čelnici u skladu sa odredbama ovog Plana.

Obavješćivanje čelnika Grada Makarske o nastalim požarima vrši VOC Makarska i to na zahtjev zapovjednika akcije gašenja požara, pozivom na telefone ili mobitele koji su upisani u tablici 16.

Tablica 16.

R.br.	Grad	Funkcija	Ime i prezime	Telefon Mobitel
1.	Makarska	Gradonačelnik	Jure Brkan	099/216 9864
2.	Makarska	Zamjenik gradonačelnika	Dražan Nemčić	099/266 8851
3.	Makarska	Zamjenik gradonačelnika	Joze Vranješ	097/765 2553

U slučaju nastanka požara koji je poprimio značajke prirodne nepogode, što zahtijeva angažiranje velikog broja ljudi i opreme, načelnik ili od njega ovlaštena osoba, na zahtjev županijskog

vatrogasnog zapovjednika može:

zapovjediti sudjelovanje svih sposobnih osoba koje su starije od 18 godine s područja Grada Makarske u obavljanju pomoćnih poslova na intervenciji i spašavanju ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem zapovjediti da se stave na raspolaganje alat, prijevozna sredstva, tehnička i druga sredstva za potrebe provedbe intervencije i za spašavanje ljudi i imovine ugroženih nastalim događajem.

SLUČAJEVI KADA SE U AKCIJU GAŠENJA POŽARA POZIVAJU, ODNOSNO UKLJUČUJU VATROGASNE POSTROJBE IZVAN PODRUČJA GRADA

U slučaju nastanka velikih požara u građevinama i na prostorima pravnih osoba koje skladište i/ili koriste velike količine opasnih tvari (benzinske postaje u naselju Makarska, hoteli, trgovački centri, Gradska sportska dvorana i sl.) po prosudbi i odluci zapovjednika gašenja požara pozivaju se i vatrogasne postrojbe iz susjednih i drugih gradova i/ili općina.

U provedbu vatrogasnih djelovanja u akcijama saniranja ekoloških akcidenata sa opasnim tvarima, pozivaju se vatrogasne postrojbe ustrojene izvan Grada Makarske koje su opremljene za odgovarajućim vozilima, uređajima, opremom i sredstvima neophodnih za provedbu sigurne sanacije tih akcidenata.

U slučaju nastanka velikih požara na otvorenom prostoru Grada Makarske, pozivaju se vatrogasne postrojbe iz drugih općina i gradova i zračne vatrogasne snage.

U slučaju nastanka opasnosti i širenja nastalih požara u pomorskom prometu na prostoru grada Makarska do nabavke vatrogasnog plovila pozivaju se Lučka kapetanija, Brodospas Split (remorker), Pomorska policija i/ili Eko brod Pomorskog servisa.

NAČIN I SLUČAJEVI UPORABE OPREME I VOZILA POSEBNE NAMJENE U GAŠENJU POŽARA I SPAŠAVANJA OSOBA

U provedbi gašenja većih požara na stambenim građevinama razine izgrađenosti P+3 i viših građevina, neophodna je uporaba vozila za gašenje požara i spašavanje ljudi sa visina (auto-ljestve ili hidraulična zglobna platforma), najmanjeg radnog dometa 32 m.

U slučaju nastanka požara i/ili ekološkog akcidenta s opasnim kemikalijama na prostoru objekata u kojima se takva sredstva nalaze u naselju Ma-

karske, a u kojima je neophodna uporaba uređaja za utvrđivanje postojanja eksplozivnih koncentracija plinova ili para zapaljivih tekućina, uređaja i opreme za adsorpciju, razgradnju, neutraliziranje i pretakanje opasnih kemikalija, može biti neophodna uporaba i kemijskog vozila, te specijalnih zaštitnih uređaja i opreme.

Kemijsko vatrogasno vozilo u tom slučaju potrebno je angažirati od JVP Split.

U slučaju nastanka požara u trafo-postajama, vatrogasci mogu djelovati isključivo u suradnji s djelatnicima HEP-a osposobljenim za upravljanje i nadzor, odnosno održavanje trafo- postaja.

U većini trafo-postaja u kojima je količina trafo ulja manja od 1500 kg nisu postavljeni vatrogasni aparati pa će se za gašenje požara u trafo-postajama koristiti odgovarajući vatrogasni aparati iz vozila vatrogasnih postrojbi ili vozila HEP-a.

U slučaju nastanka ili opasnosti od nastanka velikih požara na otvorenim prostorima koji su nepristupačni ili teže pristupačni za vatrogasna vozila, pozivaju se vatrogasne postrojbe iz drugih općina i gradova i zračne vatrogasne snage.

U slučaju nastanka većih požara na otvorenom prostoru, te ugroze ili opasnosti od ugroze imovine i ljudi, potrebno je zatražiti uključivanje teške mehanizacije za izgradnju protupožarnih prosjeka, putova ili zapreka, prevrtanje i razgrtanje hrpa i naslaga, rušenje i raščišćavanje ruševina.

U slučaju nastanka požara na privremenom reciklažnom dvorištu, buldožerom razgrnuti otpad, neposredni okoliš, polijevati vodom, te posipati inertnim materijalom.

Za potrebe provedbe gašenja požara velikih razmjera, koji nisu poprimili značajke prirodne nepogode, zapovijed za stavljanje na raspolaganje imovine fizičkih i pravnih osoba, na zahtjev županijskog vatrogasnog zapovjednika izdaje gradonačelnik Grada Makarske ili od njega ovlaštena osoba.

NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA TE OTVORENOG PROSTORANA KOJIMA SE MOŽE OČEKIVATI NASTANAK POŽARA VEĆIH RAZMJERA

Nastanak požara većih razmjera može se očekivati u građevinama i na prostorima, koji su upisani u tablici 17.

Tablica 17.

Naziv i lokacija građevine ili prostora	Namjena građevine ili prostora
Benzinske postaje u gradu Makarska	Trgovina naftnim derivatima
Punionica plina za vozila Biston	Trgovina LPG plinom
Hoteli	Turizam i ugostiteljstvo
Trgovački centri	Trgovina
Sportska dvorana, Makarska	Sportske aktivnosti
Područje stare gradske jezgre	Stambeno područje starije gradnje s visokom gustoćom izgrađenosti, većim dijelom bez propisnih vatrogasnih pristupa
Otvoreni prostori	Šumska područja na području grada, posebice zaštićeni dijelovi park- šume Osejave, Sv. Petra, Veprica visoke požarne ugroženosti
	Šumska područja JU PP <i>Biokovo</i>

NAZIVI GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA U KOJIMA SU SADRŽANE RADIOAKTIVNE, EKSPLOZIVNE, ZAPALJIVE, OTROVNE I DRUGE OPASNE TVARI

U tablici 18. su upisane vrste i količine opasnih tvari koje se nalaze u građevinama i drugim nekretninama na prostoru Grada Makarske.

Tablica 18.

OBJEKT I LOKACIJA	VRSTA TVARI	NAČIN SKLADIŠTENJA	KAPACITET
INA – postaja za opskrbu motornih vozila gorivom, Dubrovačka ulica - Volicija	eurodiesel	podzemni spremnik	65m ³
	benzin	podzemni spremnik	45 m ³
	UNP	boce 10kg i 7,5 kg/kavez	70 kom
INA – postaja za opskrbu motornih vozila gorivom, Vukovarska ulica D8 - Ratac	eurodiesel	podzemni spremnik	80m ³
	benzin	podzemni spremnik	60m ³
	UNP	boce 10kg i 7,5 kg/kavez	70 kom
INA – postaja za opskrbu motornih plovila gorivom, Obala kralja Tomislava	benzin	podzemni spremnik	20m ³
	eurodiesel	podzemni spremnik	35m ³
	plavi diesel	podzemni spremnik	15m ³
CRODUX – postaja za opskrbu motornih vozila D-8, Makarska	eurodiesel	podzemni spremnik	50 m ³
		podzemni spremnik	30 m ³
	benzin	podzemni spremnik	50 m ³
	UNP	nadzemni spremnik	10 m ³
Biston plin - postaja za opskrbu motornih vozila plinom, Volicija, Makarska	UNP	nadzemni spremnik	2x4,8m ³
HOTEL METEOR, Kralja Petra Krešimira IV., Makarska	tekući klor	posude	4x50 l
	lož ulje	posude	5x2m ³
	UNP	nadzemni spremnik	4,5m ³
HOTEL DALMACIJA, Kralja Petra Krešimira IV., Makarska	UNP	nadzemni spremnik	4,5m ³
	lož ulje	posude	2x30m ³
HOTEL RIVIJERA, Put Cvitačke, Makarska	UNP	nadzemni spremnik	4,5m ³
HOTEL BIOKOVKA, Put Cvitačke 7, Makarska	UNP	boce	2x8x35=560kg
	ekst.lako lož ulje	podzemni spremnici	2x80= 160m ³
	klor tekući	posude	7x50=350 l

HOTEL MIRAMARE, Šetalište Sv. Petra 1, Makarska	UNP	nadzemni spremnik	1,8m3
HOTEL BIOKOVO, Obala kralja Tomislava 14, Makarska	UNP	nadzemni spremnik	5000 l
HOTEL OSEJAVA, Šetalište fra Jure Radića 3, Makarska	UNP	podzemni spremnik	2,7m3
HOTEL PARK, Kralja P. Krešimira IV. 23, Makarska	lož ulje	podzemni spremnik	10000l
	UNP	podzemni spremnik	1,2 m3
PROMET MAKARSKA d.o.o., Stjepana Ivičevića 60, Makarska	eurodiesel	podzemni spremnici	2x20m3
DOM ZDRAVLJA SPLITSKO – DALMATINSKE ŽUPANIJE, Stjepana Ivičevića 2, Makarska	UNP	boce 35 kg	2x10 kom
	lož ulje	spremnici	40m3
HOTEL BONACA, Kralja Petra Krešimira IV., 124, Makarska	UNP	boce 35 kg	4x35 kom
	lož ulje	podzemni spremnik	2m3
HOTEL MAKARSKA, Potok 17, Makarska	lož ulje	nadzemni spremnik	2,5m3
GRADSKA SPORTSKA DVORANA Ulica Europske zajednice, Makarska	UNP	boce 35 kg	2x10 kom
	lož ulje	spremnici	40m3
OSNOVNA ŠKOLA OCA PETRA PERICE, Slavonska 35, Makarska	lož ulje	nadzemni spremnik	7m3
OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA IVIČEVIĆA, Ante Starčevića 14, Makarska	lož ulje	nadzemni spremnik	40m3
ZGRADA SREDNJIH ŠKOLA Fra Andrije Kačića Miošića i Srednja strukovna škola, Breljanska 3, Makarska	lož ulje	nadzemni spremnik	50m3

Na prostoru Grada Makarske ne postoje radioaktivne tvari.

POPIS OSOBA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU PLANOVA ZAŠTITE OD POŽARA GRAĐEVINA, GRAĐEVINSKIH DIJELOVA I PROSTORA RAZVRSTANIH U I. ILI II. KATEGORIJU GLEDE UGROŽENOSTI OD POŽARA

JU PP Biokovo, Gradski sportski centar i Gradska sportska dvorana razvrstani su u II.a kategoriju glede ugroženosti od požara, OŠ oca Petra Perice i Stjepana Ivičevića, SŠ fra Andrije Kačića Miošića i Srednja strukovna škola, disco klub Petar Pan, Super Konzum br. 888, TC Capitol Park i Specijalna bolnica za rehabilitaciju- Biokovka, razvrstani su u II.b kategoriju ugroženosti od požara.

OBVEZE U SVEZI POHRANE I AŽURIRANJA PLANA ZAŠTITE OD POŽARA


Grad Makarska dužan je po jedan primjerak Plana dostaviti Javnoj vatrogasnoj postrojbi Makarska i Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Makarska. Jedan primjerak Plana, Grad Makarska dužna je pohraniti u vlastitoj pismohrani. Svakodobno


praćenje i po potrebi ažuriranje podataka o imenima i prezimenima nadležnih osoba, adresama i kontakt telefonima koji su upisani u Plan, dužni su vršiti za to nadležni zaposlenici Grada Makarske.

U slučaju promjene stanja čimbenika koji su uključeni u izradu Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije za Grad Makarsku i Plana, Grad Makarska je obavezan provesti izradu usklađenja Procjene i Plana.

Grad Makarska je obavezan provesti usklađenje Plana i periodično, i to najmanje jednom godišnje.

SHEMATSKI PRIKAZ JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA MAKARSKA

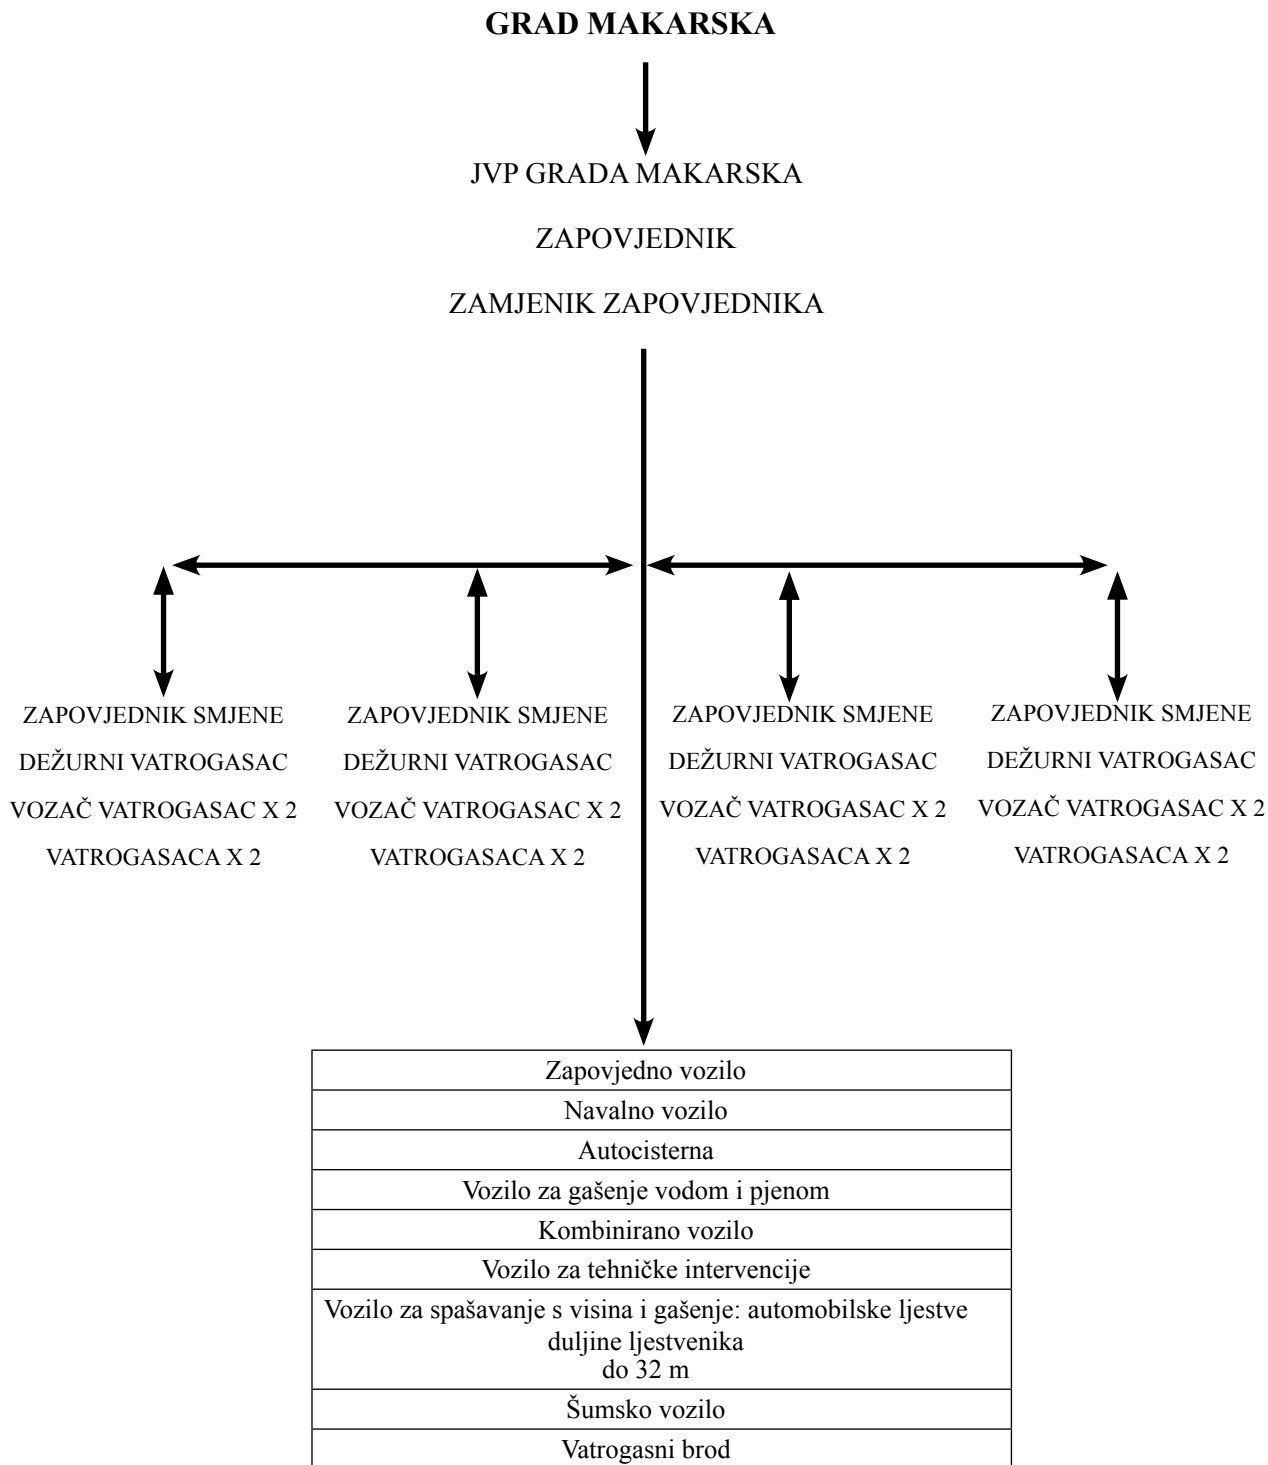


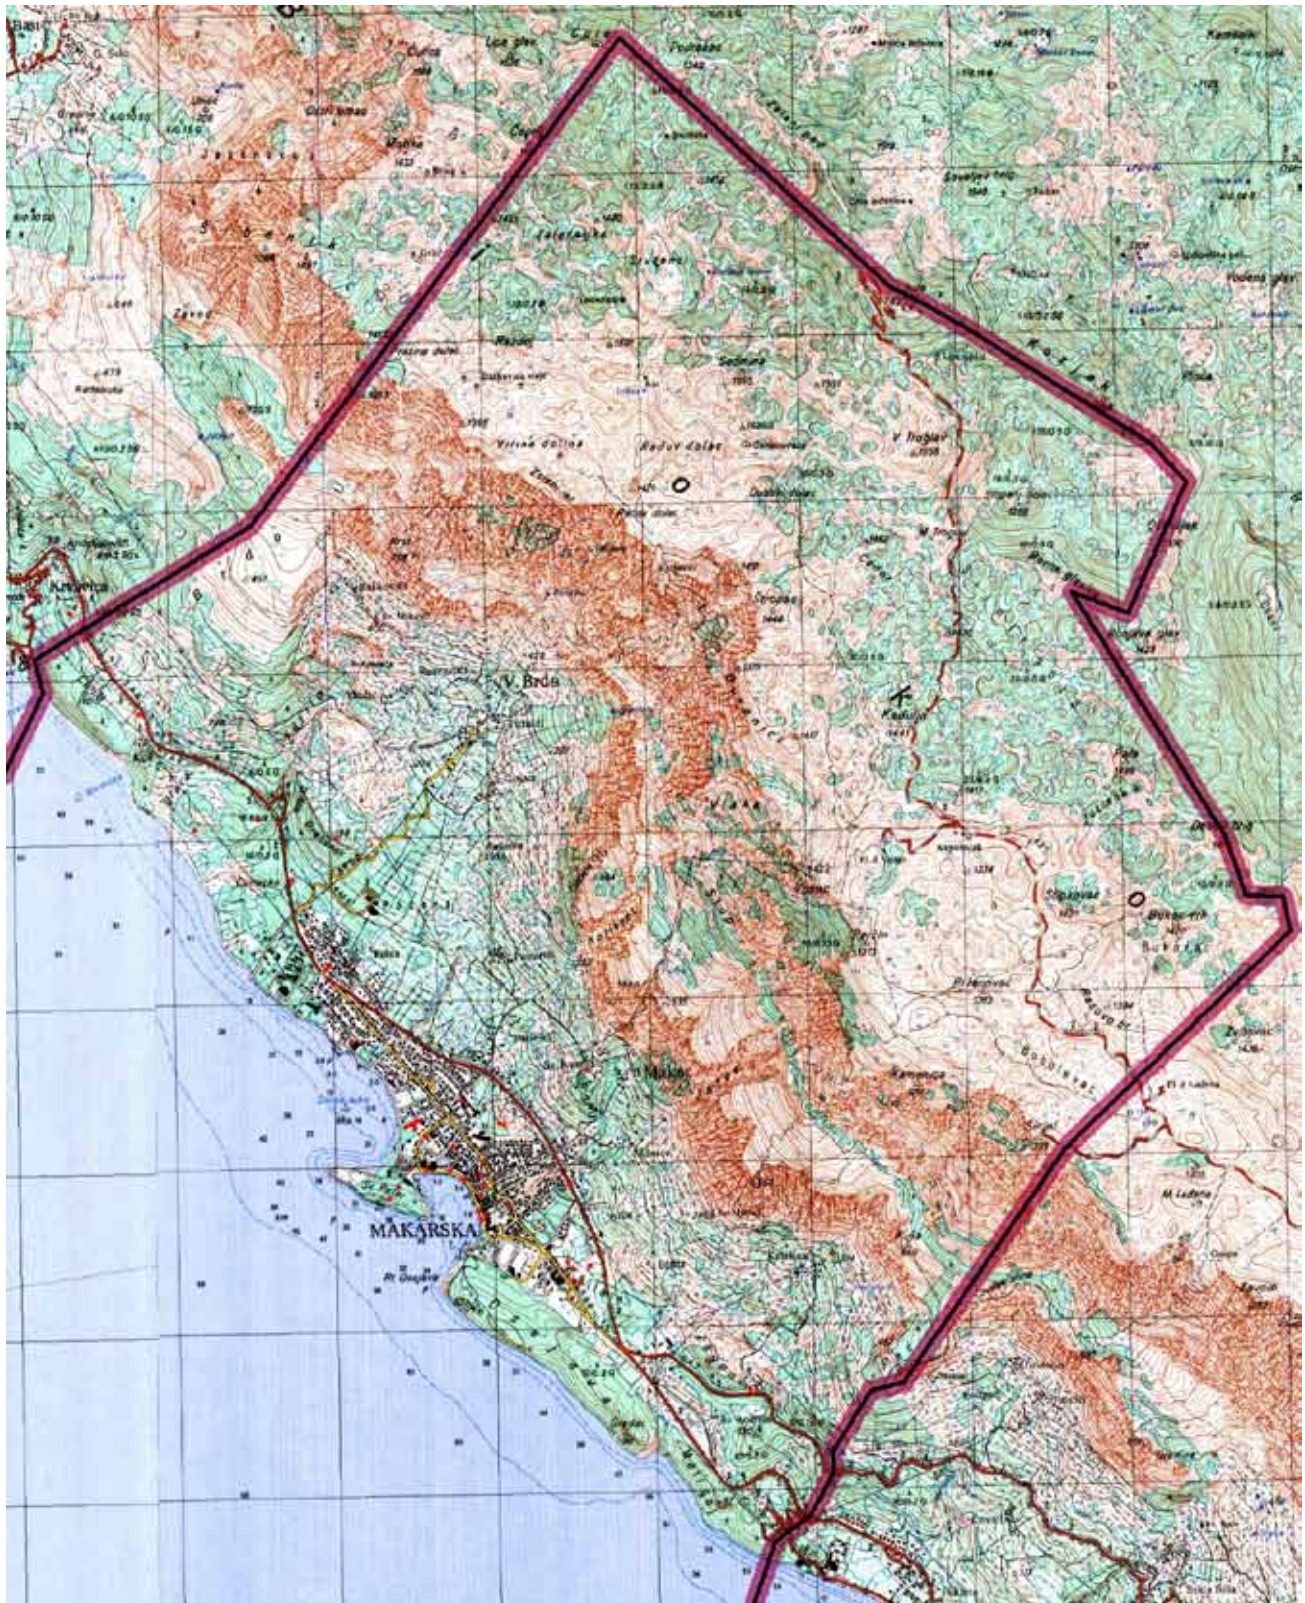

-  Državna cesta
-  Županijska cesta
-  Lokalna cesta
-  Nerazvrstana cesta


 HIDRANTI

GRAD MAKARSKA
PREGLED HIDRANTSKE MREŽE

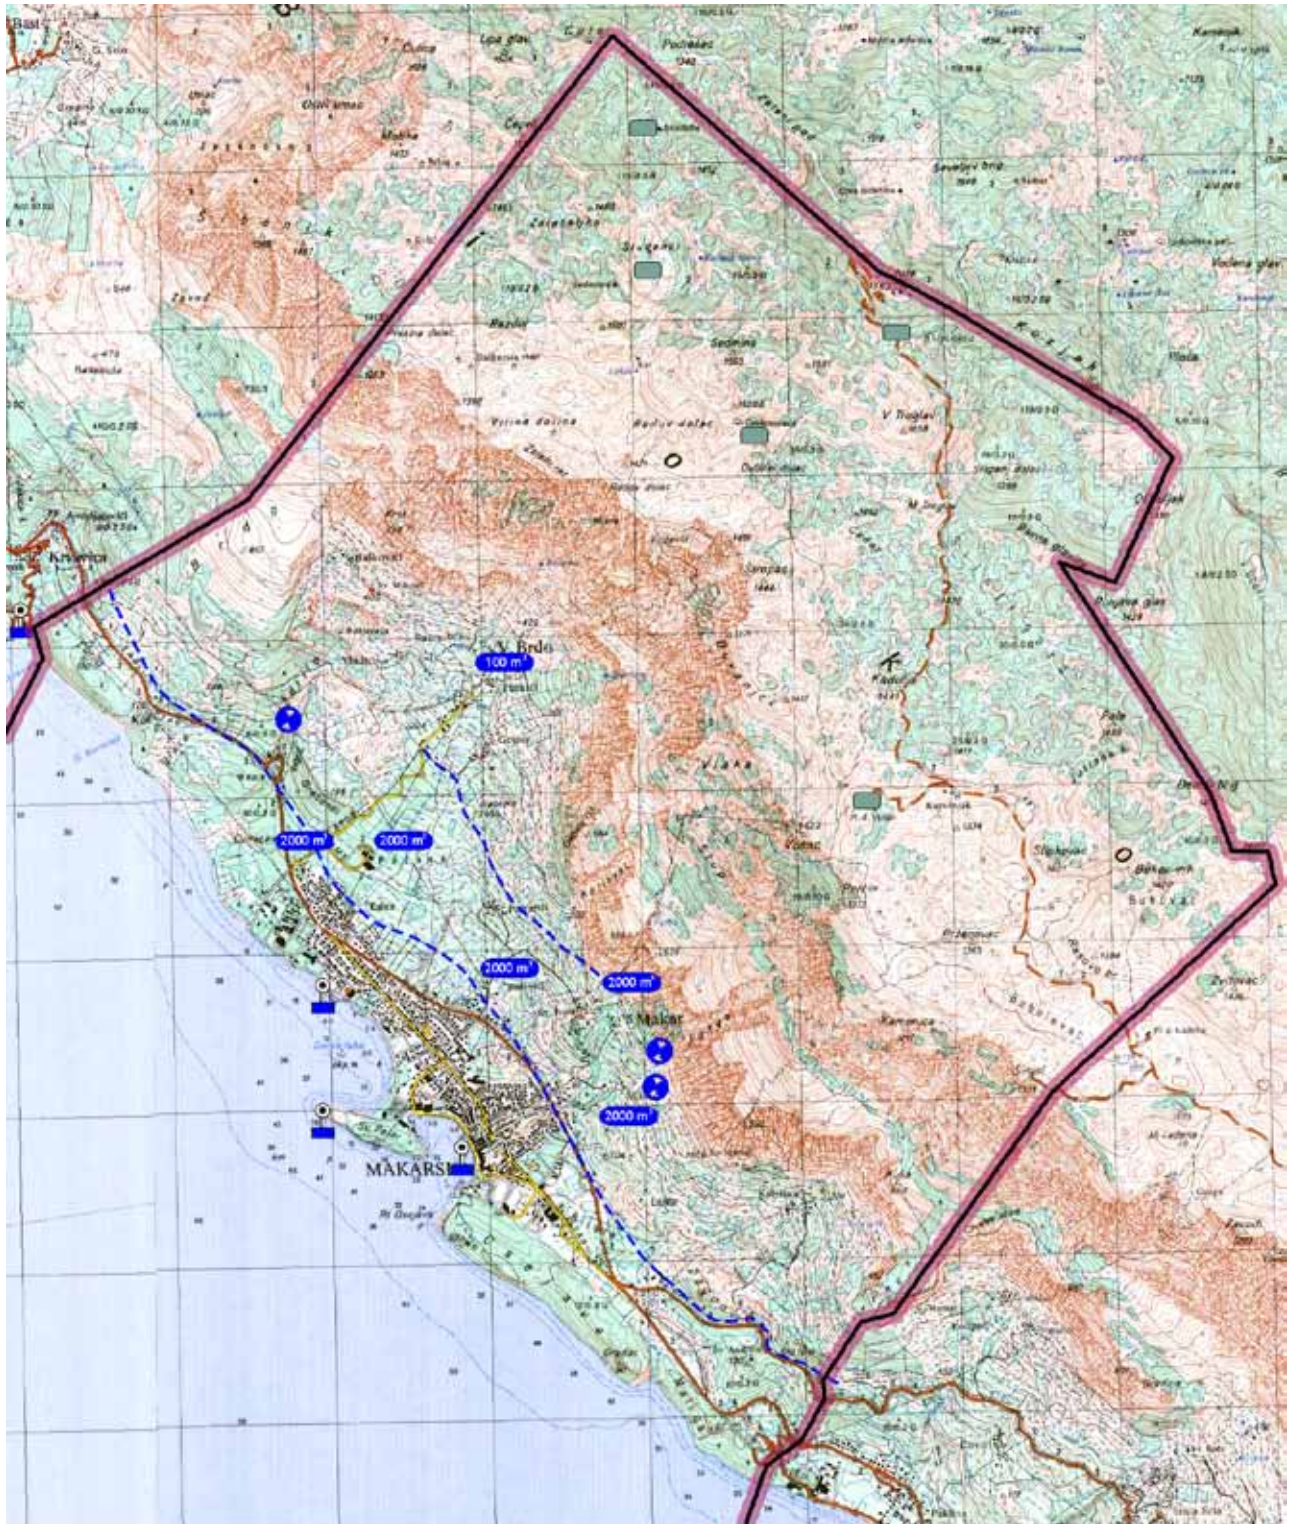




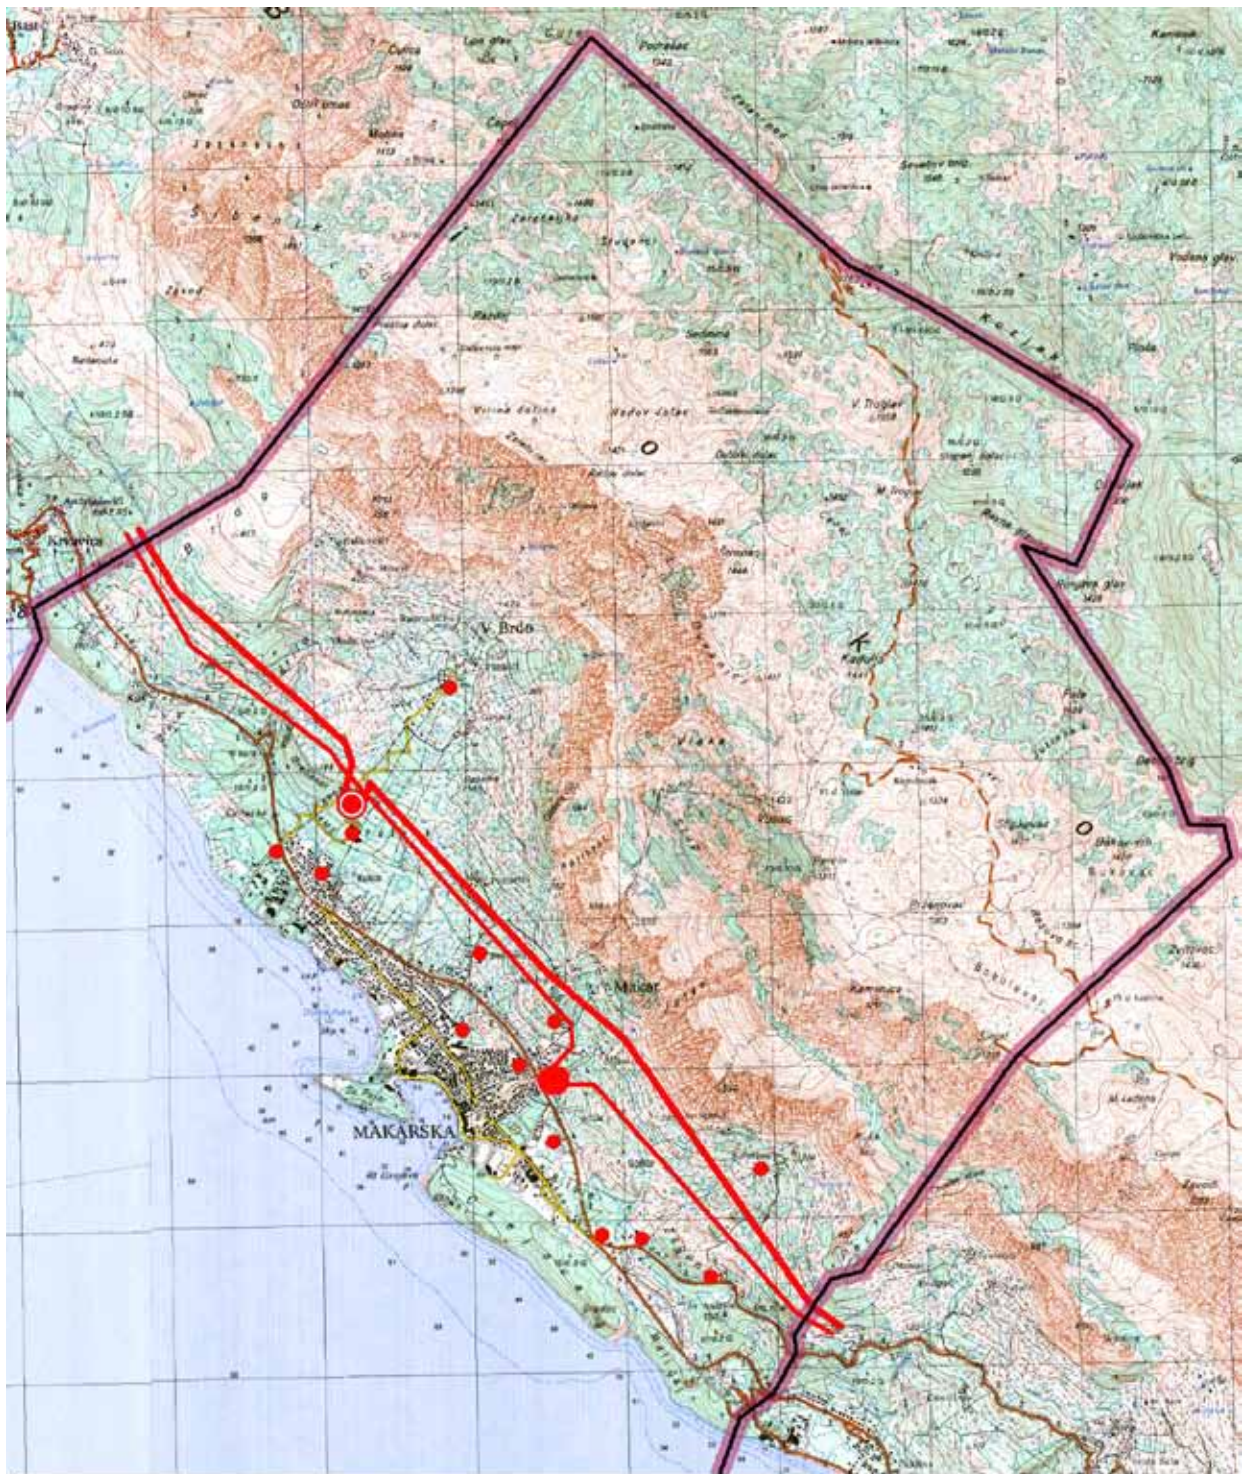

	Državna cesta		500 m spremnik vode u vodovodnom sustavu (sadržaj)
	Županijska cesta		crpilište vode u vodovodnom sustavu
	Lokalna cesta		mjesto na kojem je moguće crpljenje vode za gašenje iz mora
	Nerazvrstana cesta		predložena pozicija postavljanja spremnika vode za gašenje od oko 5 m ³
			magistralni vodovod (nazivni promjer)
			lokalni vodovod

GRAD MAKARSKA
PREGLED IZVORA VODE ZA GAŠENJE I PROMETNICA

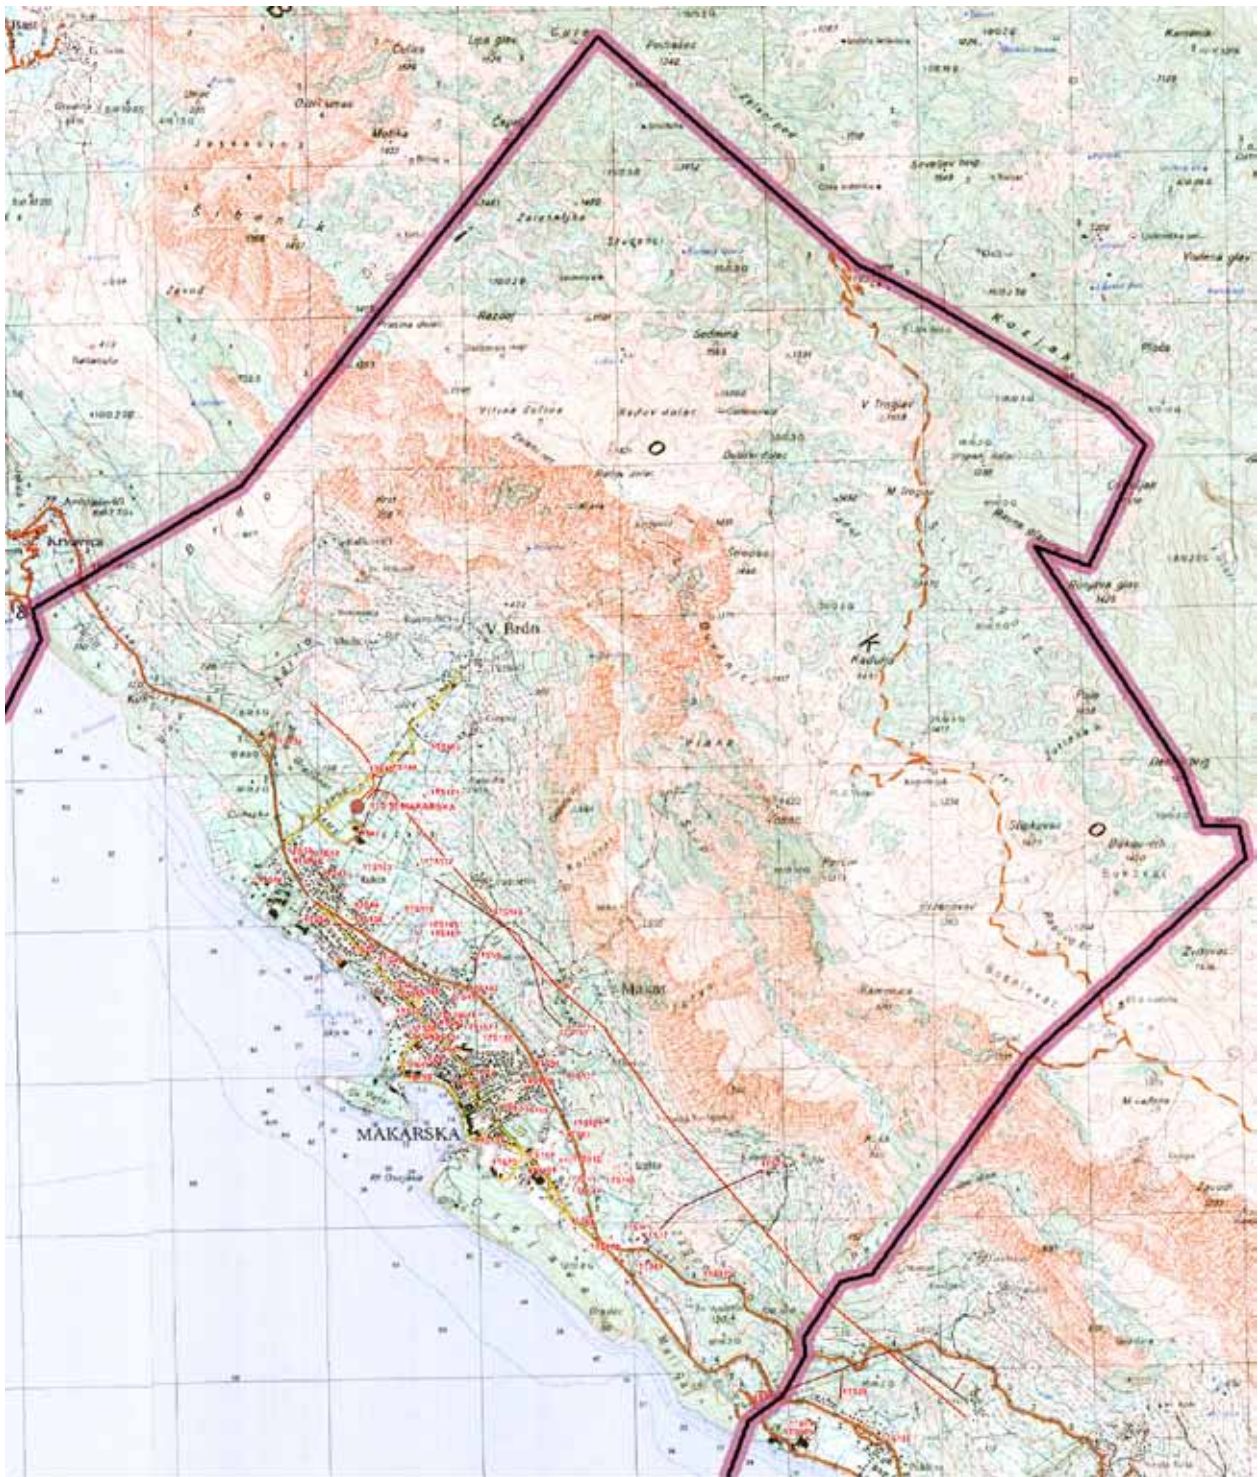

	Državna cesta		Trafostanica 110/35 kV	GRAD MAKARSKA PREGLED ENERGETIKE
	Županijska cesta		Trafostanica 35/10(20) kV	
	Lokalna cesta		Trafostanica 10(20)/0,4 kV	
	Nerazvrstana cesta		Dalekovod 110 kV	
			Dalekovod 35 kV	
			Dalekovod 10(20) kV	



	Državna cesta
	Županijska cesta
	Lokalna cesta
	Nerazvrstana cesta

GRAD MAKARSKA
PREGLED TRAFOSTANICA

SADRŽAJ

Gradsko vijeće:

1. Odluka o davanju suglasnosti na Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Makarsku i usvajanju Plana zaštite od požara za Grad Makarsku77
2. Plan zaštite od požara77



**GLASNIK
Grada
MAKARSKE**